

## 数字式交流过、欠电压继电器使用说明



### 一、产品功能

(1) 数字式交流电压继电器具有过电压、欠电压及失压保护功能，过电压和欠电压整定值可通过面板按键设置，兼作数字式交流电压表。

(2) 继电器复位有自动和手动两种方式可选。

(3) 自动捕捉被测电压的最大值和最小值并显示。

产品的部分功能和参数可按用户要求定制

### 二、技术参数

参数名称	型号及参数值		备注
测量范围	EVR-RAHL-100	EVR-RAHL-500	无附件
	0.0~99.9VAC	0~500VAC	
辅助工作电源	85~265VAC 或 110~360VDC		交直流通用
继电器最小响应时间	约 35 毫秒		
输出继电器触点容量	3A/250VAC 或 3A/30VDC (阻性负载)		1 常开 1 常闭 (带公共端)
误差	0.5 级		
功耗	≤4VA		
安装方式	导轨安装		
外形尺寸	53mm×88mm×58mm		
重量	<400 克		
使用环境温度	-20~60℃		
使用环境湿度	10~85%		
防护等级	IP30		

### 三、参数设置及调试

参数表

名称	功能	设置范围	
		EVR-RAHL-100	EVR-RAHL-500
HI	过电压设定值 (v)	0~99.9	0~500
HT	过电压延时时间 (秒)	0~99.9	0~99.9
L0	欠电压设定值 (v)	0~99.9	0~500
LT	欠电压延时时间 (秒)	0~99.9	00~99.9
C0	复位方式选择	0(1: 手动, 0: 自动)	
C1	被测电压频率选择	50 (50/60Hz)	
备注	HT、LT 设为 0 时，继电器动作响应时间约为 35 毫秒。		

#### 1. 参数调试:

(1) 过电压: 当检测的电压大于过电压设定值 HI 并且持续时间超过过电压设定的延时时间 HT 时, 过电压输出继电器动作, 当检测电压低于过电压设定值 HI, 输出继电器释放。

(2) 欠压失压: 欠电压及失压输出类型为同一个继电器, 当检测电压大于欠电压设定值 L0 时, 输出继

电器动作, 当检测电压低于欠电压设定值 L0 或失压时, 且持续时间超过欠电压延时设定时间 LT 时, 输出继电器释放;

#### 2. 参数修改

面板有三个操作按钮, 其功能如下:

(1) “SET”: 设置键, 每按一次显示参数名称。

(2) “▲”: 增加键, 按 1 下, 相应位的数字加 1,

0~9~0 依次循环。

(3) “▶/RESET”为移位键/复位键，参数设置时作为移位键，每按1下，设置位循环右移；正常运行时，作为手动复位键：当被测电压恢复到正常值时，按此键，输出继电器复位到正常状态。

### 3. 设置步骤：

(1) 按动“SET”键，直到数码管显示要修改的参数名称，再按“▶/RESET”键，显示该参数值，并且最高位闪烁。

(2) 如果要改变该参数值，按“▲”键和“▶/RESET”进行修改。

(3) 按“SET”键，保存修改后的数据，并自动进入下一个参数的设置。若10秒内无键按下自动退出设置状态。

**注意：**过电压、欠电压参数设置要求HI>LO，否则设置窗口显示“F”，需再按“SET”键重新设置。超出测量范围，电压检测窗口显示：“FULL”

### 4. 其他功能：

(1) 校零：无电压输入而仪表显示不为零，按“▶/RESET”键并保持3秒。

(2) 查看被测电压的最大值或最小值：按“▲”键切换查看，如按“▶/RESET”键最大值、最小值记录清零，重新捕捉。


**注：**过电压时数码管高两位显示“HI”。欠电压时数码管低两位显示“LO”。

### 5. 参数设置实例：(EVR-RAHL-500)

如设置过电压保护为250V/50Hz，欠电压保护为180V，响应时间均为3秒，自动复位，则各参数如下：

名称	HI	HT	LO	LT	CO	C1
设置值	250	3.0	180	3.0	0	50

### 四、端子接线

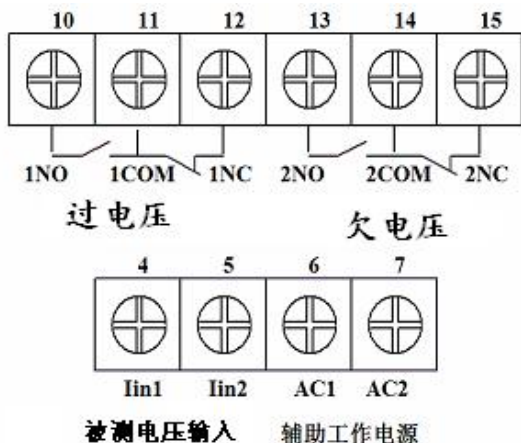

端子号	说明
4	被测电压输入 1
5	被测电压输入 2
6	辅助工作电源输入 1
7	辅助工作电源输入 2
10	过电压输出继电器常开触点
11	过电压输出继电器触点公共端
12	过电压输出继电器常闭触点
13	欠电压输出继电器常开触点
14	欠电压输出继电器触点公共端
15	欠电压输出继电器常闭触点

### 五、销售信息

南京英雷科电子技术有限公司

地址：南京市中山北路212号

电话：025-83422183 83406361 18951080568

传真：025-68650023

网站：<http://www.elc-mcu.com>

E-mail：[elcmcu@163.com](mailto:elcmcu@163.com)